Zetkama Sp. z o.o
Poland
57-410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja
Tel.: +48 748 652 171, e-mail: export@zetkama.com.pl

ООО «Зеткама Рус»
Россия
127474, г. Москва, Дмитровское ш. 60
Тел.: +7 495 726 57 91, e-mail: office-rus@zetkama.com.pl

Клапан обратный zCHE шаровой
Фигура 401
DN 25-80
PN 1,6

ПАСПОРТ

Москва
01/04/2020

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Экспертное заключение
Соответствует Техническому Регламенту «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта». Свидетельство об одобрении типа. Свидетельство о признании.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Клапан обратный zCHE шаровой
Обозначение изделия	Фигура 401
Документ на изготовление и поставку	EN 12050-4
Изготовитель, адрес	Zetkama Sp. z o.o, Польша, 57-410 Ścinawka Średnia, ул. 3 Мая 12
Назначение	Для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение
Диаметр номинальный DN, мм		25-80
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Температура рабочей среды, °C		-10 ... +70
Рабочая среда		Вода промышленная, сточные жидкости, нейтральные жидкости
Направление подачи рабочей среды		Стрелка на корпусе клапана
Тип присоединения к трубопроводу		Резьбовой
Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 Относительная влажность (верхнее значение)		УХЛ4 80% при 25 °C
Показатели безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

401 X XXX X XX

- XX — Исполнение
- X — Давление номинальное, бар
- XXX — Диаметр номинальный, мм
- X — Материал корпуса
- 401 — Фигура изделия

Материал корпуса:
D - сферический чугун

Давление номинальное:
C - 16 бар

Исполнения:
55 - стальной шар покрытый NBR, закрытие NBR / чугун, эпоксидное покрытие

4. ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Согласно EN 1092-2	PN		-10 °C ÷ 70 °C
EN-GJS-500-7	16	бар	16

5. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, РАЗМЕРАХ

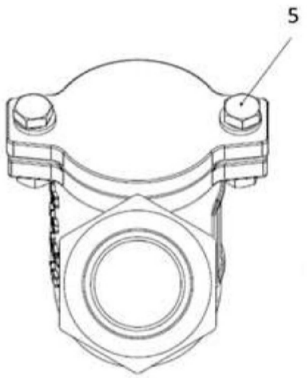

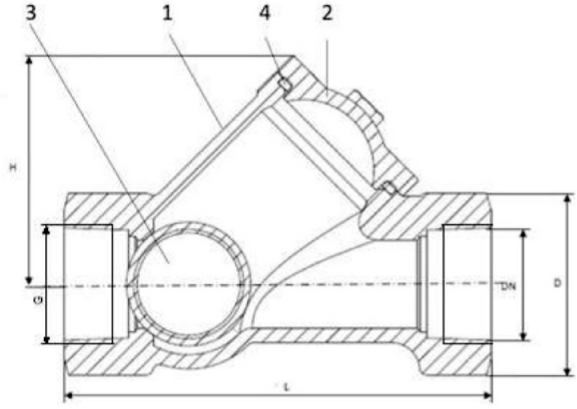

	Детали	Материал
1	Корпус	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex. JS1050)
2	Крышка	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex. JS1050)
3	Шар	Сталь / NBR
4	Прокладка крышки с корпусом	NBR
5	Болт	AISI 304

DN	L	H	D	G	Kvs	Масса
мм				дюйм	$м^3/ч$	кг
25	120	64	45	1”	-	1,5
32	135	72	50	1 ¼”	24	2,0
40	145	85	60	1 ½”	54	2,7
50	175	100	70	2”	70	3,5
65	200	125	90	2 ½”	115	5,0
80	248	160	108	3”	185	7,6

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- клапан обратный zCHE шаровой, фигура 401;
- паспорт на партию изделий - 1 экз.
- инструкция по эксплуатации на партию изделий - 1 экз.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ZETKAMA (изготовитель) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения, технического обслуживания и технических условий, указанных в каталожных картах и руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты установки, но не более 24 месяца с даты продажи.
О скрытых дефектах арматуры необходимо сообщить производителю/продавцу сразу после обнаружения.
Гарантия не распространяется на дефекты в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия;
- естественного износа изделия.

Гарантии не подлежит окрасочное покрытие.

8. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	-	
	Переконсервация	-	
	Расконсервация	-	

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный zCHE шаровой, фигура 401
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.
Соответствует свидетельству о приемке 3.1 по EN10204.

МП

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Индекс Zetkama	Количество шт.	Дата поставки

ПРОДАВЕЦ _____

МП

11. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УЧЕТ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, t рабочая среда)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнившего работу
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта			

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Дата	Сведения об утилизации	Примечание